

寢屋川市本庁舎  
空調機器設置図

空調機器設置位置図

凡例

冷房専用 ○


冷暖用 ▲

※ 各数字は馬力数


台数内訳

本館 (Y棟・講義棟含む)	94台
東館	17台
別館	11台
議会議棟	59台
計	181台


床置	壁掛	天井	合計
13	29	139	181

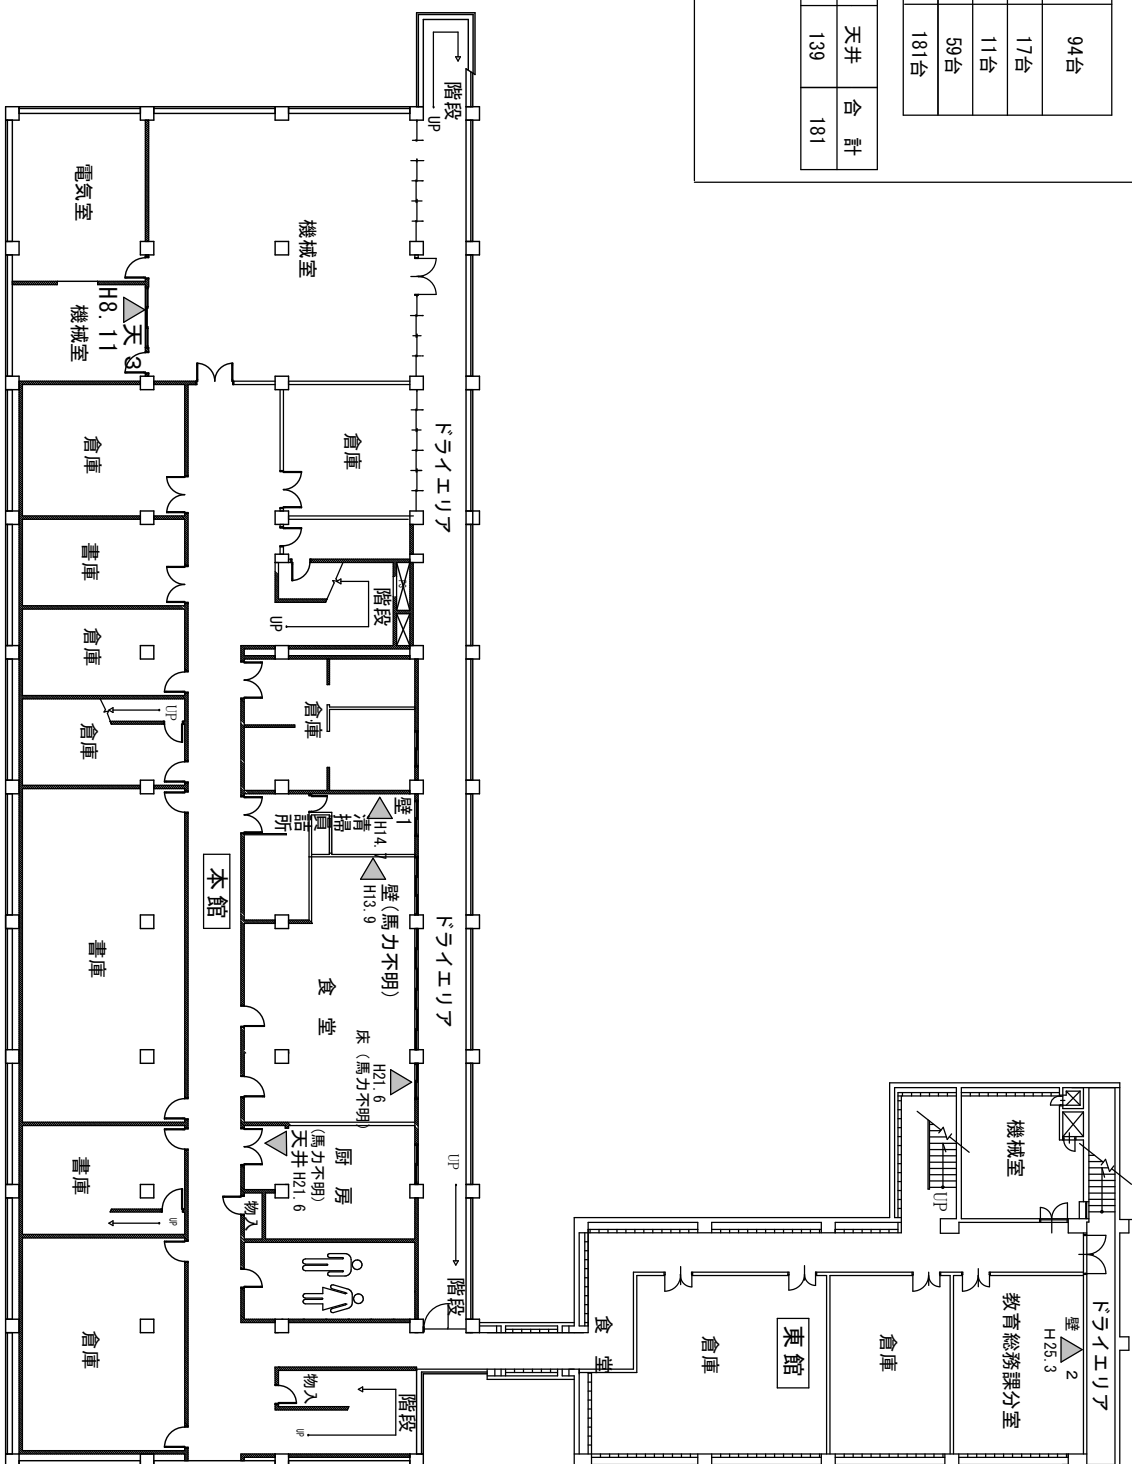

本館・東館地下一階平面図

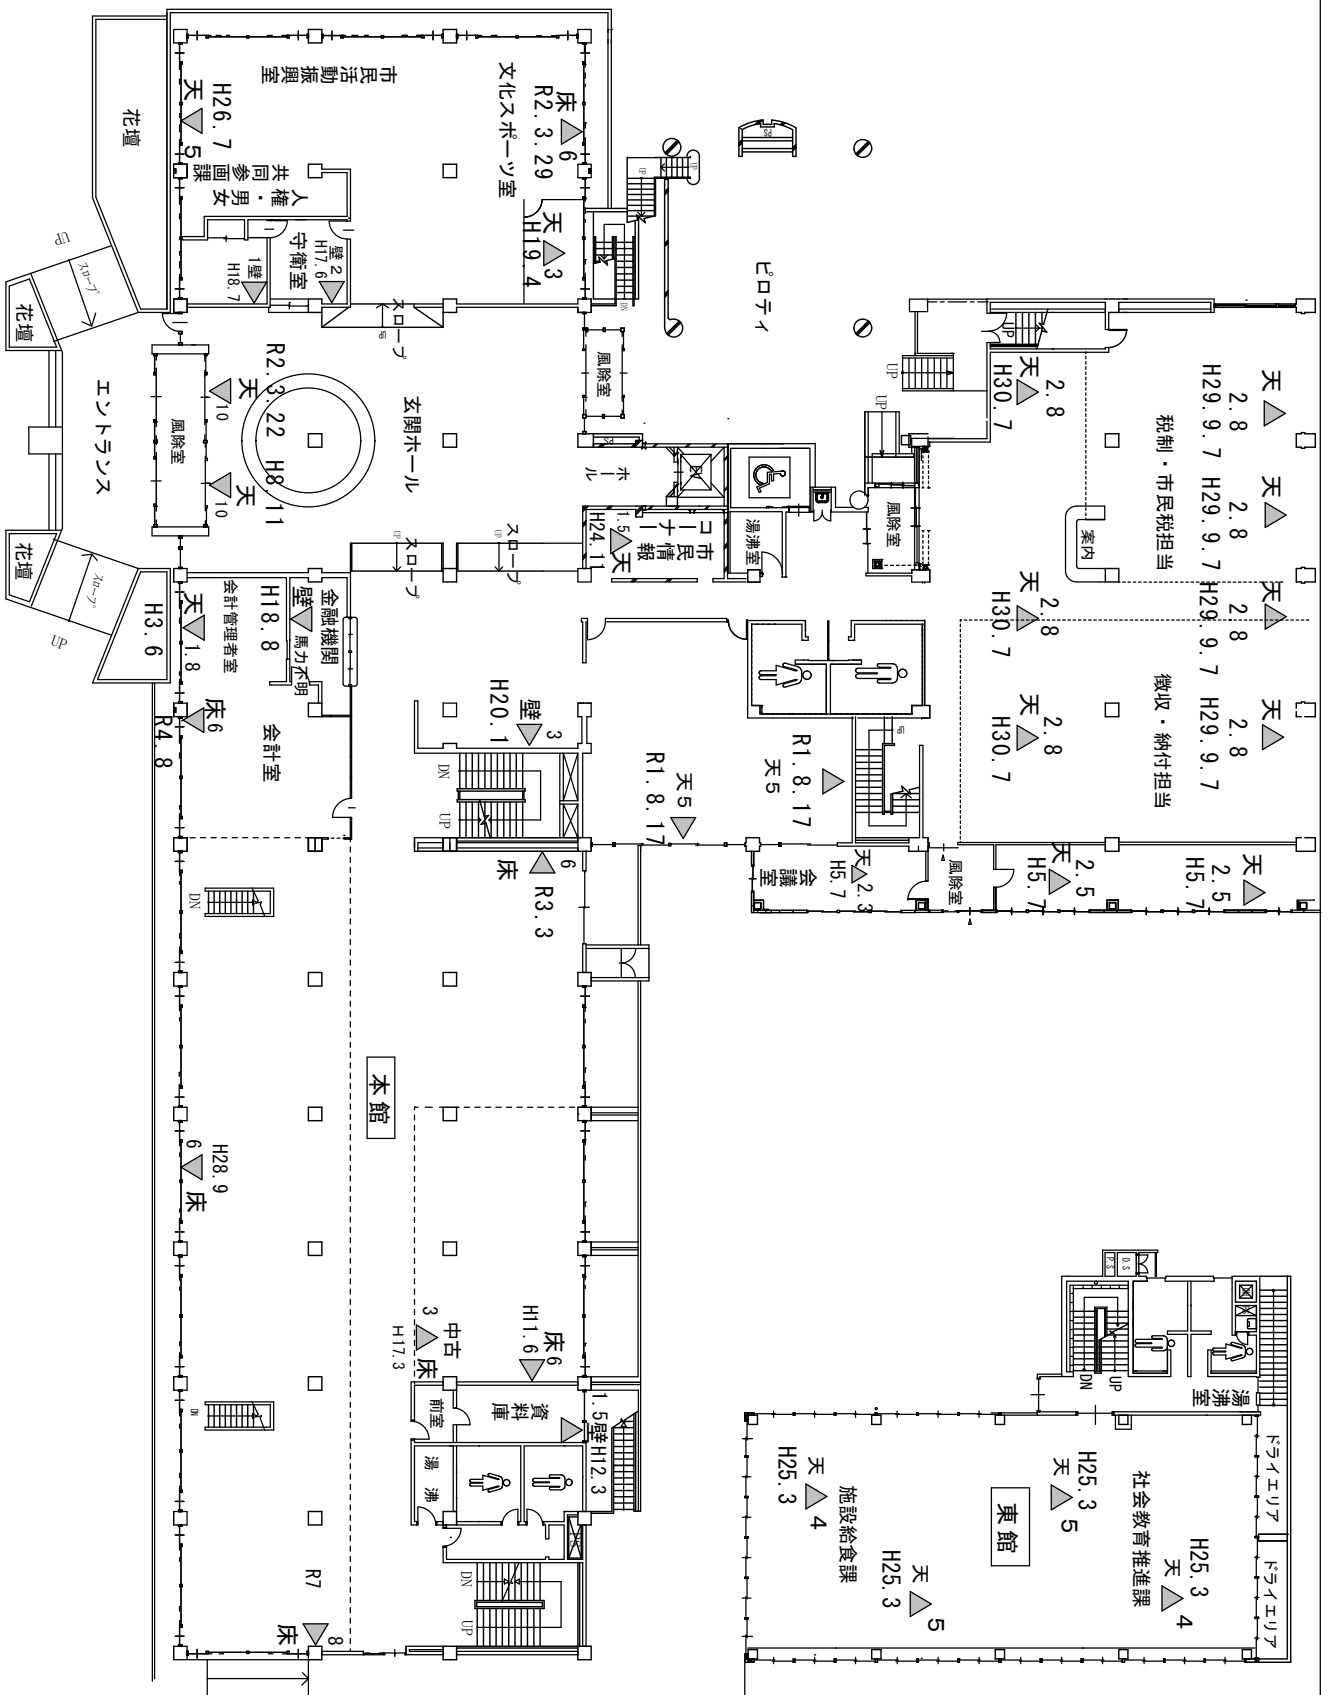


本館・東館一階平面図

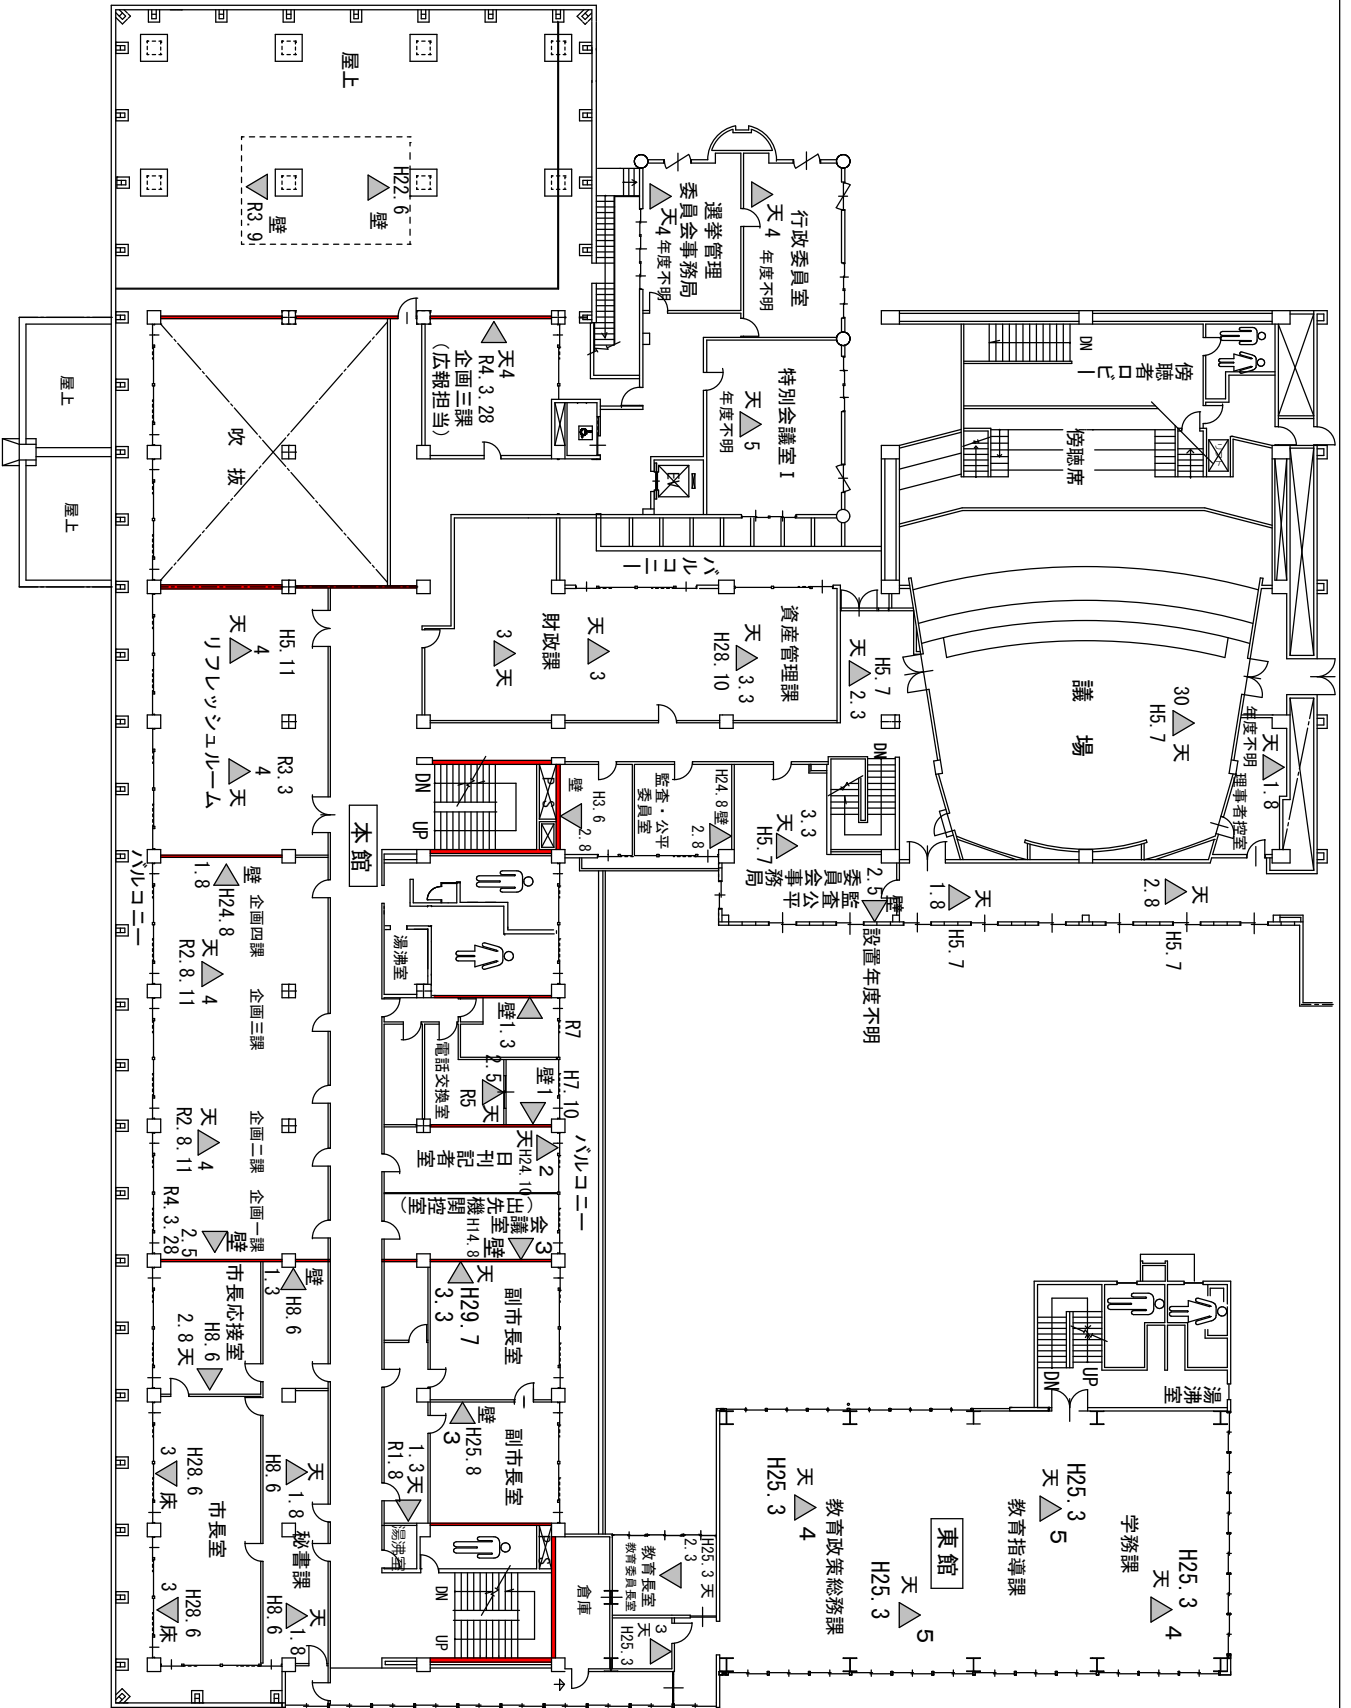



本館・東館二階平面図



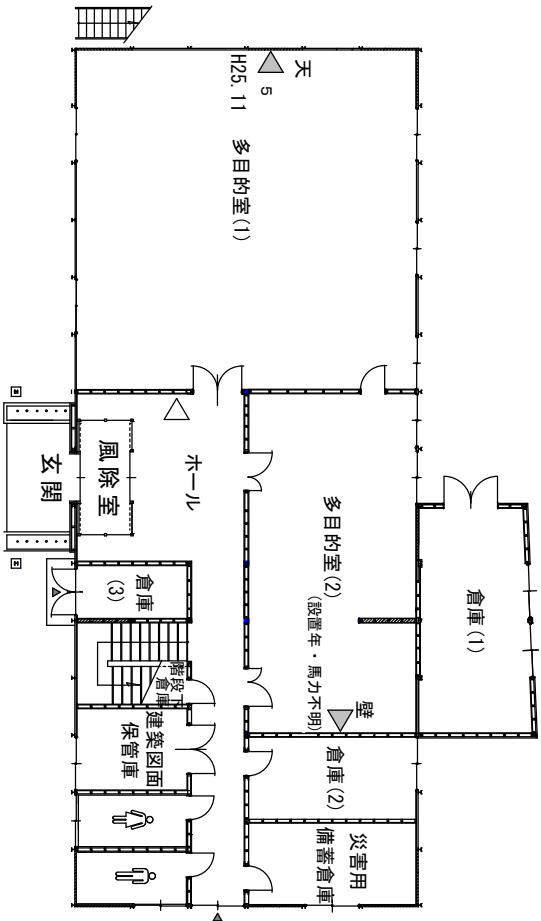

別館一階平面図


3.560440	930	4.450
----------	-----	-------

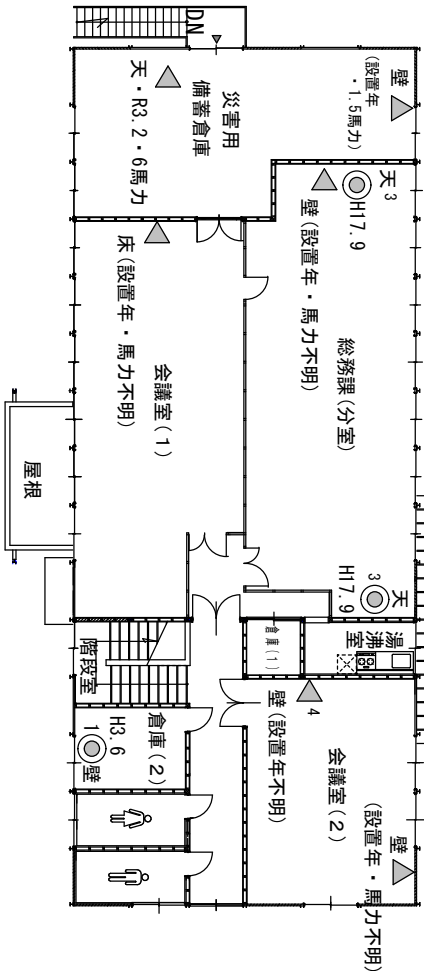


別館二階平面図





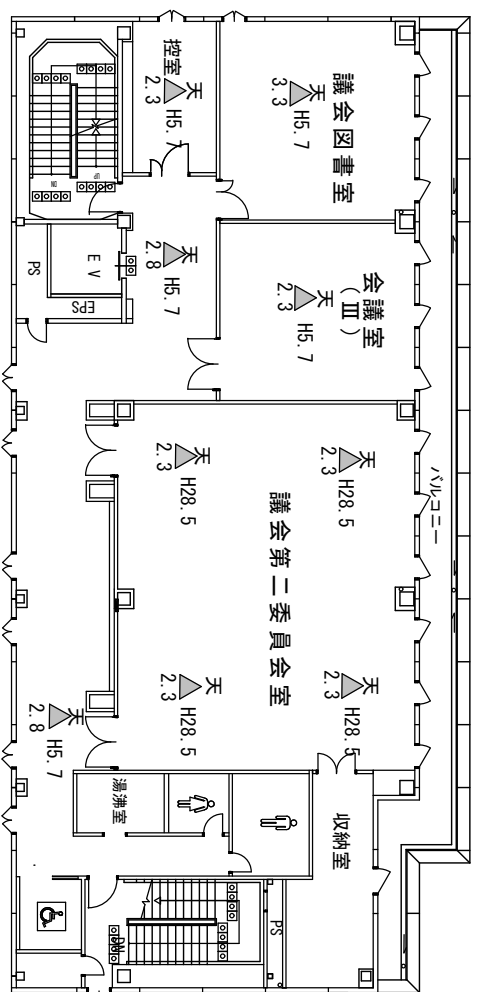

議会棟五階平面図

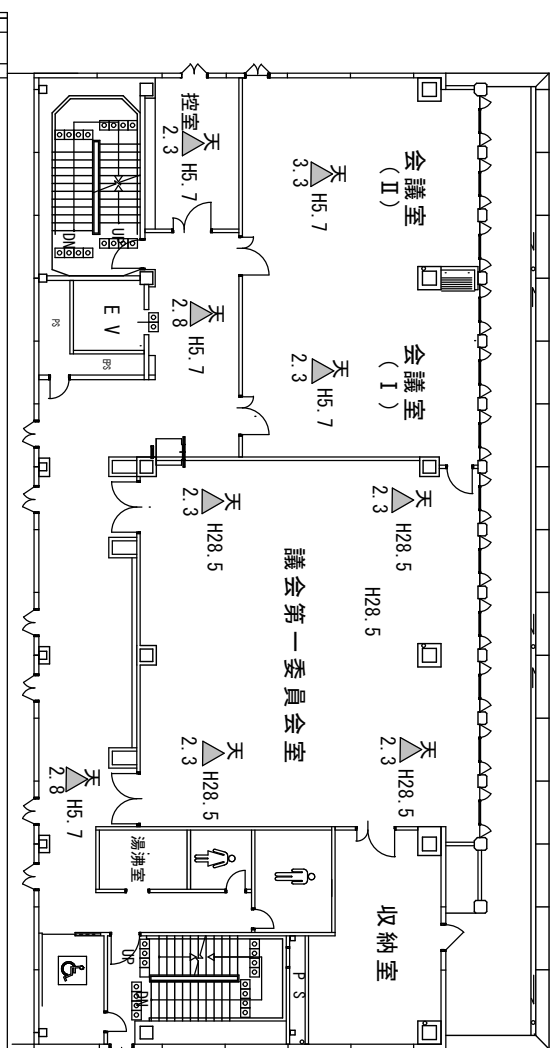

議会棟四階平面図