


外 部 仕 上 表		部 位	
部位	仕上	部 位	
屋 上	デッキシートt12上、コンクリートt80コ字押え、断熱材t35、アスファルト防水 鋼鉄製ルーフトレイシング100用 コンクリート打放し 被覆塗材RE吹付 化粧目地15×10	縦 樋	カラーVPφ100、養生管SGP 125A SOP(H=1,800)
バラベツ	アルミ笠木 押出し成形セメント板t60縦樋、一部テザインバネルt70 被覆塗材RE吹付	笠 木	アルミ既製品
外 壁	コンクリート打放し 被覆塗材RE吹付 化粧目地15×10	軒 裏	LGS下地 ケイカル板 t6 外被覆塗材E吹付
腰 壁		庇	ガルバリウム鋼板 t0.8 折板葺 山高88

内 部 仕 上 表									
階	室 名	床仕上高 (mm)	天井高	床		巾木		壁	
				下地	仕上	仕上	高さ	下地	仕上
1	普通教室	+465	3000	モルタル	フローリングフロツク (300x300x15) UG塗	木製 SOP	100	LG S	P B t12.5+t2.5 E P塗 柱型：縦横補強けい酸力
				モルタル	ビニル床シートt2.5	木製 SOP	100	LG S	P B t12.5+t2.5 E P塗 P B t12.5+普通教室一廊下間：強化P B t21+被覆P B t9.5 E
	廊下	+465	2700	モルタル					柱型：縦横補強けい酸力
									普通教室一廊下間：強化P B t21+被覆P B t9.5 E
	男子便所	+465	2700	モルタル	磁器質100角タイル 踏込部：抗菌ビニル床シートt2.5	磁器質100角タイル	300	LG S	柱型：縦横補強けい酸力
2	女子便所	+465	2700	モルタル	磁器質100角タイル 踏込部：抗菌ビニル床シートt2.5	磁器質100角タイル	300	LG S	柱型：縦横補強けい酸力
				モルタル	モルタル				普通教室一廊下間：強化P B t21+被覆P B t9.5 E
	廊下	+3885	2700	モルタル					柱型：縦横補強けい酸力
									普通教室一廊下間：強化P B t21+被覆P B t9.5 E
	男子便所	+3885	2700	モルタル	磁器質100角タイル 踏込部：抗菌ビニル床シートt2.5	磁器質100角タイル	300	LG S	柱型：縦横補強けい酸力
共通	階段			モルタル	踏込部：抗菌ビニル床シートt2.5	磁器質100角タイル	300	LG S	柱型：縦横補強けい酸力
				モルタル	踏込部：抗菌ビニル床シートt2.5	木製 SOP	100	LG S	P B t12.5+t2.5 E P塗

共通事項
壁・塗装仕上のP Bは、目隠し工法とする。
柱型・コーナーは保護金物の上、ジョイントコンパウンド塗り。
使用内装材は全てF☆☆☆☆とする。

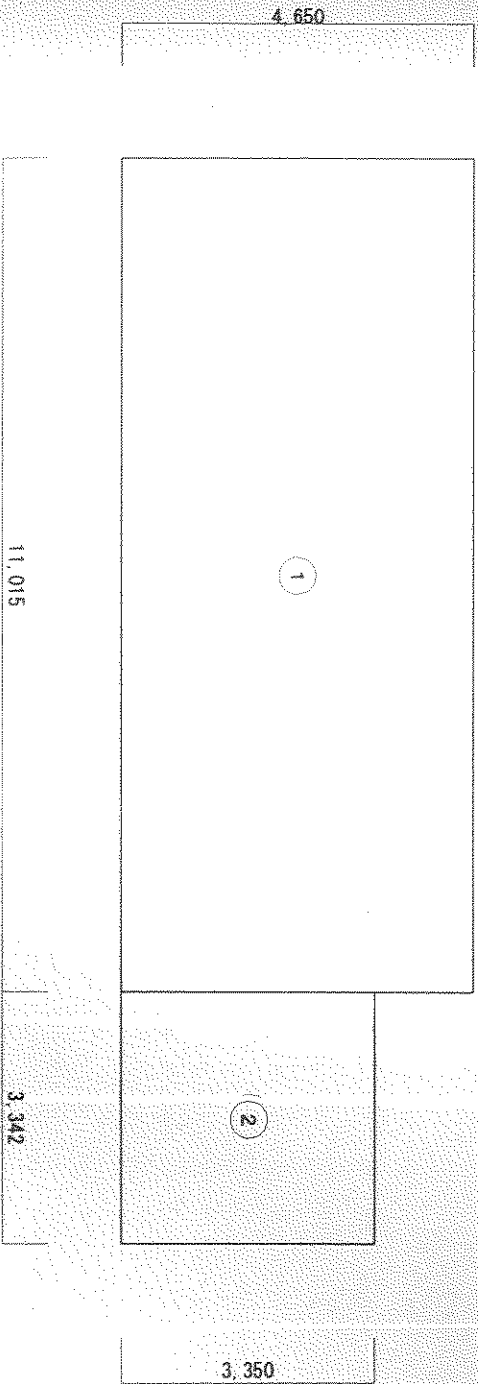

床面積・建築面積 求積図		
符号		和
①		22,030
②		6,685